


管路老朽化率・耐震化率の比較（令和2年）

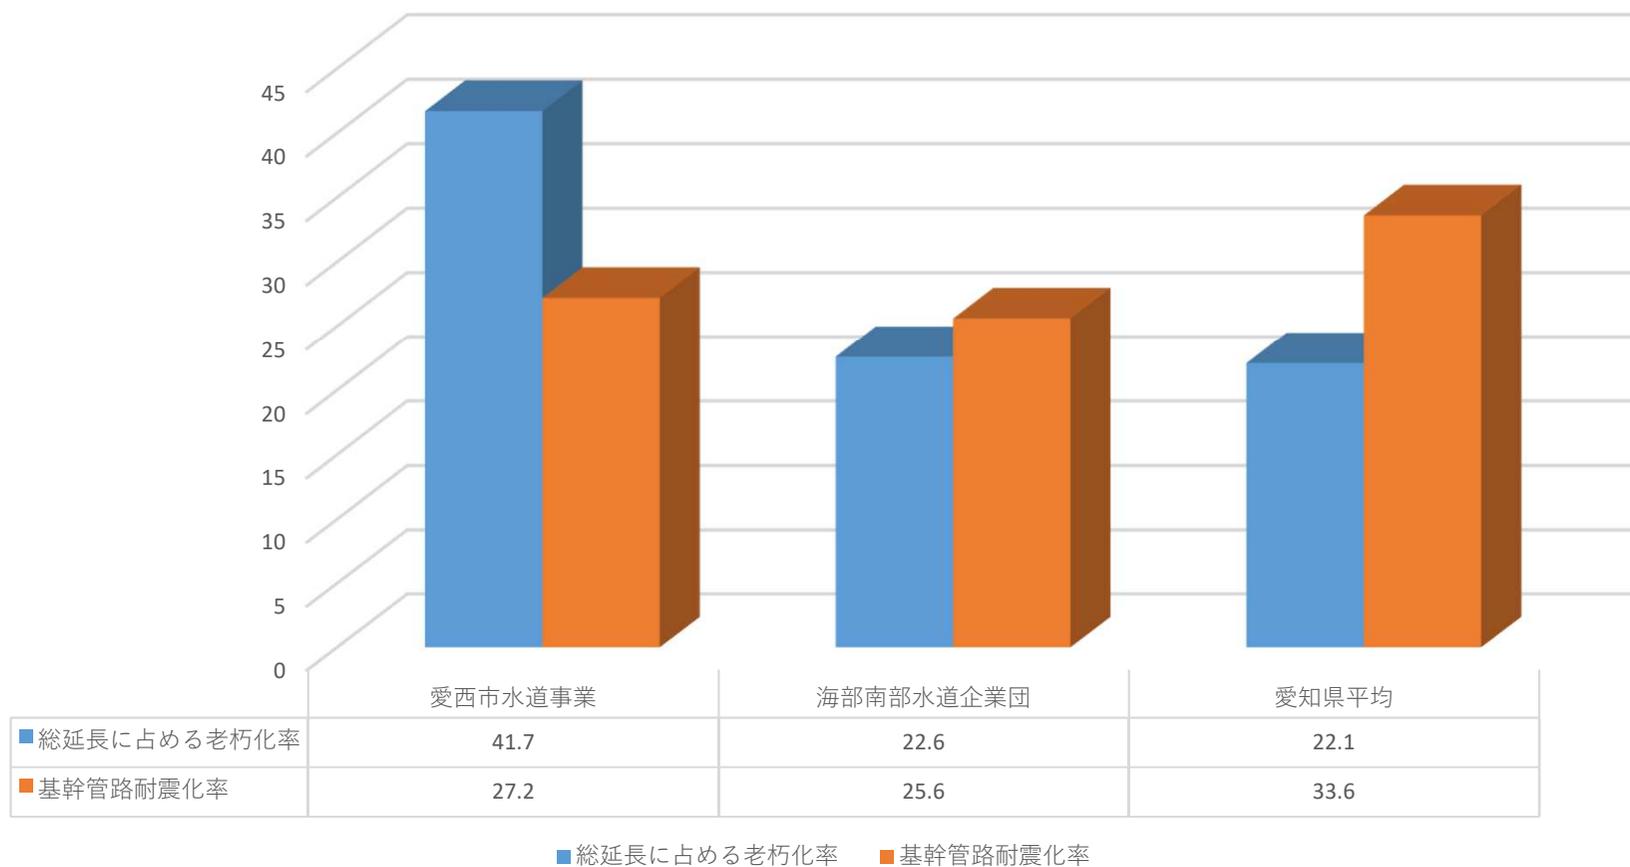

- ・ 同じ愛西市内の海部南部水道企業団や愛知県内の平均と比較しても、本水道事業は老朽化率が高く、耐震化率は低く、また、管路更新が進んでいない状況です。
- ・ 管路全体の耐震化率をみますと、海部南部水道企業団の14.9%に対して愛西市は12.2%であり、更新が遅れている状況です。